

Instrukcja obsługi

ADA-7010D

Cyfrowy konwerter RS-232 na Światłowód



Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE.....	3
1.2. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	3
1.3. OZNACZENIE CE.....	3
1.4. SERWIS I KONSERWACJA.....	3
2. INFORMACJE O PRODUKCIE.....	3
2.1. WŁAŚCIWOŚCI.....	3
2.2. OPIS.....	4
3. KONFIGURACJA KONWERTERA ADA-7010D	4
3.1. KONFIGURACJA SPRZĘTOWA.....	4
3.1.1. OPIS USTAWIEŃ PRZEŁĄCZNIKA SW1.....	5
3.2. PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA.....	5
3.3. KONFIGURACJA PROGRAMOWA.....	5
3.4. DIAGNOSTYKA TRANSMISJI DANYCH.....	6
3.5. WYMIANA PROGRAMU.....	6
3.6. AWARYJNA WYMIANA PROGRAMU.....	7
3.7. USTAWIANIE PARAMETRÓW PRODUCENTA.....	7
4. UŻYWANIE KONWERTERA.....	8
5. INSTALACJA.....	8
5.1. PODŁĄCZENIE ADA-7010D DO INTERFEJSU RS232 URZĄDZENIA.....	8
5.2. PODŁĄCZENIE ŚWIATŁOWODÓW.....	9
5.3. PRZYKŁADOWE POŁĄCZENIE KONWERTERÓW ADA-7010D JAKO PRZEDŁUŻACZ PORTU RS232 KOMPUTERA PC.....	9
5.4. PODŁĄCZENIE ZASILANIA.....	9
5.5. URUCHAMIANIE ADA-7010D.....	10
ZAŁĄCZNIK A. DANE TECHNICZNE KONWERTERA CYFROWEGO ADA-7010D.....	10
ZAŁĄCZNIK B. INTERFEJS RS232 - KONFIGURACJA ZACISKÓW.....	11
ZAŁĄCZNIK C. WERSJE WYKONANIA KONWERTERA ADA-7010D.....	12

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dziękujemy Państwu za zamówienie produktu **Firmy CEL-MAR**. Produkt ten został gruntownie sprawdzony, przetestowany i jest objęty bezterminową gwarancją na części i działanie.

Jeżeli wynikną jakieś problemy lub pytania podczas instalacji lub używania tego produktu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Informacją Techniczną pod numerem +48 41 362-12-46.

1.1. INFORMACJE GWARANCYJNE

Firma CEL-MAR udziela bezterminowej gwarancji na **konwerter ADA-7010D**. Gwarancja nie pokrywa uszkodzeń powstałych z niewłaściwego użytkowania, zużycia lub nieautoryzowanych zmian. Jeżeli produkt nie działa zgodnie z instrukcją, będzie naprawiony pod warunkiem dostarczenia urządzenia do **Firmy CEL-MAR** z opłaconym transportem i ubezpieczeniem.

Firma CEL-MAR pod żadnym warunkiem nie będzie odpowiadać za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego używania produktu czy na skutek przyczyn losowych: wyładowanie atmosferyczne, powódź, pożar itp.

Firma CEL-MAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia i straty w tym: utratę zysków, utratę danych, straty pieniężne wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania tego produktu.

Firma CEL-MAR w specyficznych przypadkach cofnie wszystkie gwarancje, przy braku przestrzegania instrukcji obsługi i nie akceptowania warunków gwarancji przez użytkownika.

1.2. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Urządzenie należy montować w miejscu bezpiecznym i stabilnym (np. szafka elektroinstalacyjna), kabel zasilający powinien być tak ułożony, aby nie był narażony na deptanie, zaczepianie lub wrywanie z obwodu zasilającego.

Nie wolno stawiać urządzenia na mokrej powierzchni.

Nie należy podłączać urządzenia do nieokreślonych źródeł zasilania,

Nie należy uszkadzać lub zginać przewodów zasilających.

Nie należy wykonywać podłączeń mokrymi rękami.

Nie wolno przerabiać, otwierać albo dziurawić obudowy urządzenia!

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.

Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia : świece, lampki oliwne itp.

Całkowite wyłączenie z sieci zasilającej następuje dopiero po odłączeniu napięcia w obwodzie zasilającym.

Nie należy przeprowadzać montażu lub demontażu urządzenia jeżeli jest włączone. Może to doprowadzić do zwarcia elektrycznego i uszkodzenia urządzenia.



UWAGA!!!

Urządzenie wyposażone w nadajnik laserowy.

Promieniowanie emitowane przez nadajnik laserowy jest szkodliwe dla wzroku!

Pod żadnym pozorem nie należy patrzeć na nieosłonięte gniazdo, do którego nie jest dołączone złącze

światłowodowe.

Producent nie odpowiada za używanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi.

Instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia i wraz z nim jest przekazywana użytkownikom.

1.3. OZNACZENIE CE



Symbol CE na urządzeniu firmy CEL-MAR oznacza zgodność urządzenia z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej **EMC 2004/108/WE** (Electromagnetic Compatibility Directive). Deklaracja zgodności jest dostępna przez kontakt z Serwisem Technicznym pod adresem e-mail: serwis@cel-mar.pl lub telefonicznie pod numerem +48 41 362-12-46.



1.4. OCHRONA ŚRODOWISKA

Znak ten na urządzeniu informuje o zakazie umieszczania zużytego urządzenia łącznie z innymi odpadami. Sprzęt należy przekazać do wyznaczonych punktów zajmujących się utylizacją.

(Zgodnie z Ustawą o zużytych sprzęcie elektronicznym z dnia 29 lipca 2005)

1.5. SERWIS I KONSERWACJA

Konwerter ADA-7010D nie wymaga okresowej konserwacji.

Informacja techniczna pod numerem: +48 41 362-12-46 w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku

2. INFORMACJE O PRODUKCIE

Konwerter dostarczany jest z: instrukcją obsługi oraz oprogramowaniem ADAConfig.

2.1. WŁAŚCIWOŚCI

- Konwersja sygnałów Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR interfejsu RS232 na Światłowód,
- Połączenie światłowodowe - dwa złącza światłowodowe typu ST® * lub SC - nadajnik i odbiornik dla długości fali optycznej od 792nm do 865 nm,
- Linia światłowodowa: dwa włókna światłowodowe np. typu 50/125 mm lub 62,5/125 mm,
- Kontrola poprawności połączenia światłowodów z konwerterem,
- Szybkość transmisji danych do 115,2 Kbps,
- Przezroczystość dla wszystkich protokołów: MODBUS, DNP, PROFIBUS i inne,
- Dowolny format baju określony specyfikacją interfejsu RS232,
- Zasilanie zewnętrzne od 10 do 30 VDC stabilizowane o mocy min. 3W,
- Wbudowane zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania,
- Izolacja galwaniczna między interfejsem RS232 i światłowodem a zasilaniem 1kV= lub 3kV=,

- Przyłączenie interfejsu RS232 i zasilania przez złącza śrubowe,
- Podłączenie światłowodu poprzez złącza światłowodowe typu ST® * lub SC,
- Obudowa zgodna ze standardem DIN 43880 – do montażu w typowych szafkach elektroinstalacyjnych,
- Obudowa przystosowana do montażu na szynie zgodnej ze standardem DIN EN 50022,
- Wymiary (obrysu) obudowy (Sz x Wy x Gł) 53mm x 90mm x 58mm,


2.2. OPIS

Cyfrowy konwerter ADA-7010D jest urządzeniem służącym do przedłużania portów RS232 urządzeń. Przenosi sygnały Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR portu RS232. Konwerter odbiera dane z portu RS232 i przesyła je światłowodem do drugiego konwertera razem z informacją o stanie linii interfejsu RS232. ADA-7010D umożliwia konfigurację prędkości transmisji, liczby bitów danych, kontroli parzystości lub jej braku a także liczby bitów stopu. Ustawienia dotyczą interfejsu RS232 i mogą być różne po obu stronach łącza światłowodowego. Użycie światłowódów wielomodowych zapewnia całkowitą izolację pomiędzy łączonymi urządzeniami oraz odporność na zakłócenia występujące na drodze przesyłowej. Połączenie światłowodowe realizowane jest linią składającą się z dwóch włókien, jedno włókno oznaczone TX i jedno RX. Dla sprawdzenia poprawności połączenia światłowódów z konwerterami wyposażono je w kontrolę połączenia światłowodowego. Konwerter posiada listwę zacisków śrubowych dla połączeń RS232 i zasilania oraz złącza ST do podłączenia włókien światłowodowych wielomodowych. ADA-7010D wspiera asynchroniczną transmisję danych po stronie portu RS232 z prędkością do 115,2 kbps.


3. KONFIGURACJA KONWERTERA ADA-7010D

3.1. KONFIGURACJA SPRZĘTOWA

Konfiguracja sprzętowa konwertera ADA-7010D polega na ustawieniu przełącznika SW1 na odpowiedni tryb pracy. Rysunek 1 przedstawia lokalizację dwu-pozycyjnego przełącznika SW1 wewnątrz ADA-7010D. Przełącznik jest dostępny po zdjęciu pokrywki złącz śrubowych.

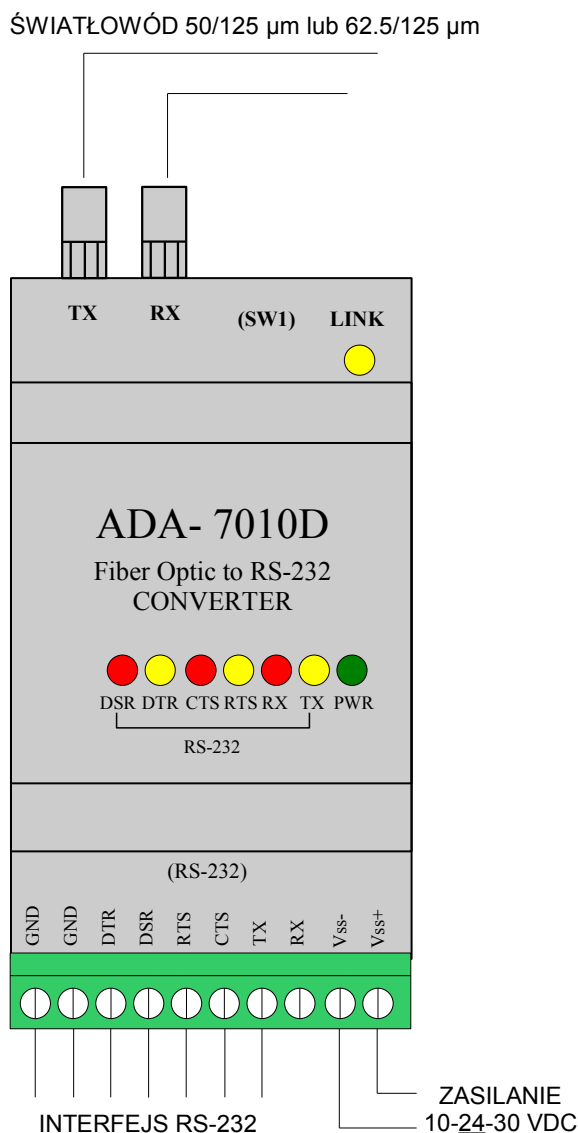

Rys 1. Widok ADA-7010D oraz położenie przełącznika SW1

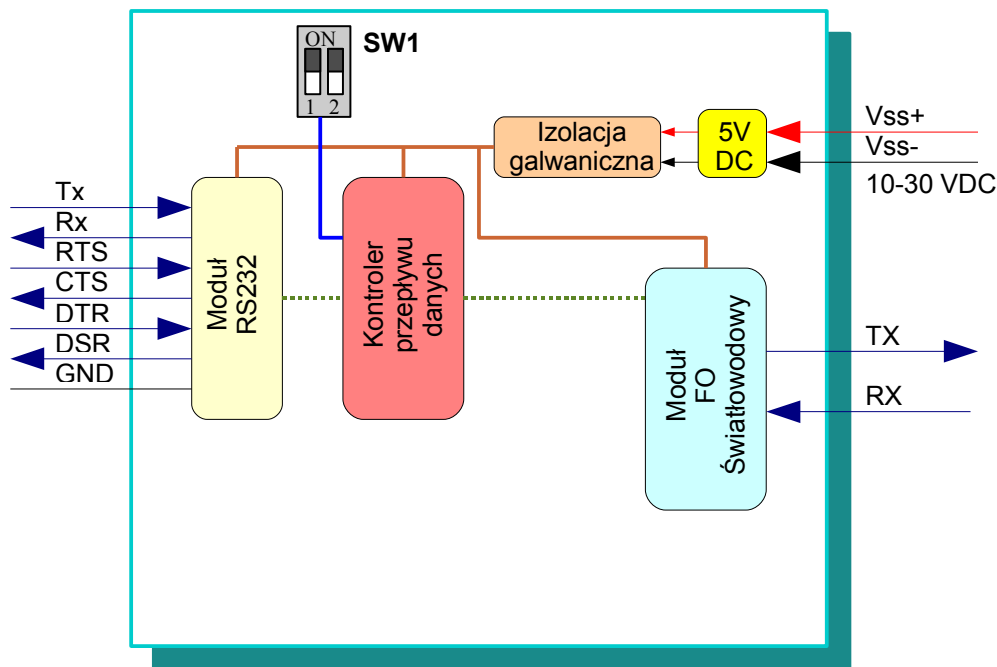

Rys 2. Widok sekcji przełącznika SW1

3.1.1. OPIS USTAWIEŃ PRZEŁĄCZNIKA SW1

Przełącznik SW1 umieszczony jest obok złącz światłowodowych. W celu przestawienia sekcji przełącznika SW1 należy zdjąć pokrywkę złącz z napisem SW1 i małym, płaskim wkrętakiem dokonać odpowiednich przestawień.

Dwie sekcje mikro przełącznika SW1 w ADA-7010D służą do ustawiania trybu pracy:

- normalnej lub konfiguracji,
- awaryjnej wymiany oprogramowania.

Wszystkie możliwe ustawienia mikro przełącznika SW1 służące do konfiguracji ADA-7010D przedstawione są w Tabeli 1. Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt z informacją techniczną pod nr. tel.: +48 41 362-12-46.

Tabela 1. Ustawienia konfiguracyjne przełącznika SW1

SW1- 1	SW1- 2	Tryb pracy
OFF	OFF	Praca normalna
ON	OFF	Konfiguracja urządzenia
ON	ON	Tryb awaryjnej wymiany oprogramowania

3.2. PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA

W celu podłączenia konwertera ADA-7010D do portu RS232 należy zaopatrzyć się w kabel DB9F-8WIRE dostępny w naszej ofercie. Sposób połączenia opisano w punkcie 5.1.

3.3. KONFIGURACJA PROGRAMOWA

Konfigurację konwertera ADA-7010D przeprowadzić można za pomocą programu *ADAConfig* dostarczonego na płycie CD razem z zakupionym urządzeniem. W celu skonfigurowania ADA-7010D należy go uprzednio podłączyć do komputera (patrz pkt. 3.2) i zasilacza. Po załączeniu zasilacza należy sprawdzić czy na frontowym panelu świeci zielona dioda oznaczona jako PWR. Jeżeli dioda nie świeci, należy sprawdzić polaryzację zasilania podłączonego do ADA-7010D. Jeżeli dioda świeci należy ustawić sekcję mikro przełącznika SW1 do pracy w trybie konfiguracji jak w tabeli poniżej.

SW1-1	SW1-2
ON	OFF


Wejście w tryb konfiguracji powoduje zapalenie żółtej diody LED umieszczonej obok mikro przełącznika SW1 z częstotliwością 1 Hz. Po uruchomieniu programu *ADAConfig* można przeprowadzić konfigurację parametrów transmisji dla interfejsu RS-232. W pierwszej kolejności należy ustawić w programie *ADAConfig* numer portu COM służącego do komunikacji z konwerterem. Następnie powinniśmy odczytać konfigurację zapisaną w pamięci ADA-7010D naciskając przycisk *Odczytaj konfigurację z konwertera*. Po odczytaniu konfiguracji można dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach interfejsu RS232. Składają się na nie:

- prędkość transmisji (kbps) : 0.3, 0.6, 1.2, 1.8, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 76.8, 115.2,
- liczba bitów danych : 5, 6, 7, 8,
- kontrola parzystości : brak, kontrola parzystości, kontrola nieparzystości,
- liczba bitów stopu : 1, 2,

Po dokonaniu zmian konfiguracji należy ją zapisać do pamięci konwertera naciskając przycisk *Zapisz konfigurację do konwertera*. Powrót do pracy normalnej następuje po ustawieniu sekcji mikro przełącznika SW1 jak w tabeli poniżej.

SW1-1	SW1-2
OFF	OFF

Powrót do pracy normalnej powoduje wygaszenie żółtej diody LED.

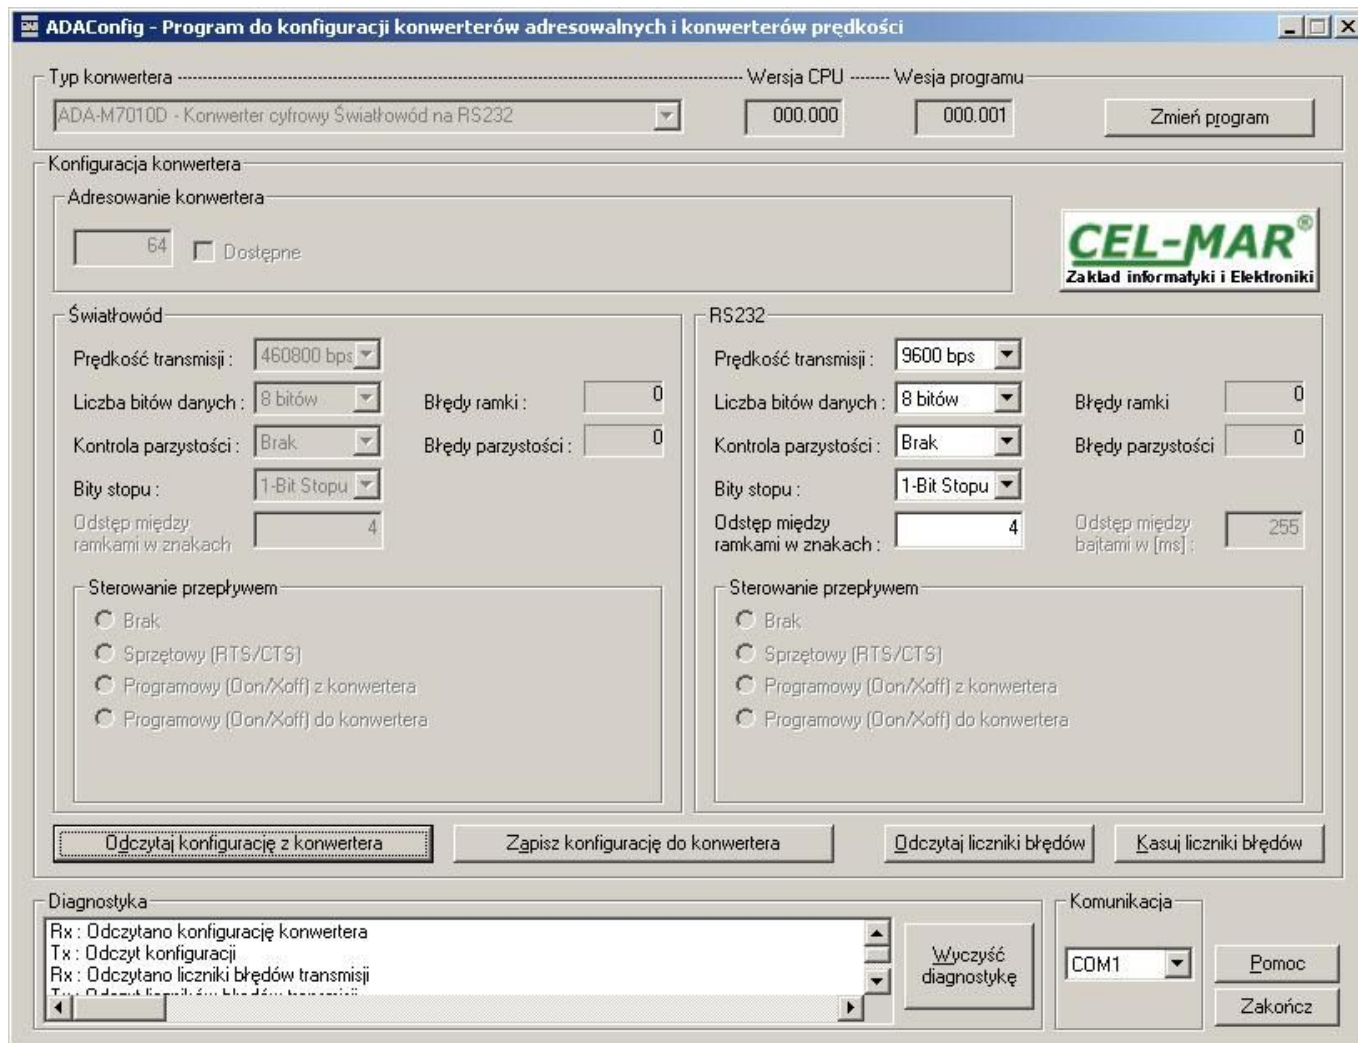

Rys 3. Widok interfejsu programu ADAConfig

3.4. DIAGNOSTYKA TRANSMISJI DANYCH

W celu odczytania diagnostyk należy ustawić sekcje mikro przełącznika SW1 do pracy w trybie konfiguracji (patrz pkt. 3.1.1). Poprawność transmisji przebiegającej po interfejsie światłowodowym i RS232 można sprawdzić odczytując liczniki błędów programem ADAConfig z pamięci konwertera. Licznik błędnych ramek będzie zwiększany np. w przypadku źle ustawionej prędkości w stosunku do rzeczywistej prędkości przesyłanych danych. Natomiast licznik błędów parzystości będzie liczył błędy mogące powstać w przypadku przekłamania bitów w transmitowanym znaku. Licznik ten nie działa przy wyłączonej kontroli parzystości.

W celu odczytania wymienionych liczników naciskamy przycisk *Odczytaj liczniki błędów*. Kasowania liczników dokonujemy używając przycisku *Kasuj liczniki błędów* co spowoduje wyzerowanie liczników w pamięci konwertera.

W wypadku pojawiania się błędów parzystości lub błędów ramki należy sprawdzić ustawienia konfiguracyjne ADA-7010D oraz poprawność połączenia do interfejsu RS232 i do portu światłowodowego konwertera.


Po zakończeniu diagnostyki musimy ustawić sekcje mikro przełącznika SW1 w tryb pracy normalnej (patrz pkt. 3.1.1).

3.5. WYMIANA PROGRAMU

W celu wymiany programu ADA-7010D musimy wprowadzić urządzenie w tryb konfiguracji ustawiając sekcje mikro przełącznika SW1 jak w tabeli poniżej.

SW1-1	SW1-2
ON	OFF

Wejście w tryb konfiguracji powoduje zapalenie żółtej diody LED umieszczonej obok mikro przełącznika SW1 z częstotliwością 1 Hz. Następnie za pomocą polecenia *Zmień program* dokonujemy wymiany dostarczonego przez producenta programu. Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna (rys. 4), w którym wskazujemy lokalizację pliku z rozszerzeniem *.bin. Po podświetleniu pliku programu i naciśnięciu przycisku *Otwórz* następuje załadowanie programu do bufora ADAConfig i jego sprawdzenie. Jeśli program ADAConfig nie wykryje błędów w załadowanym pliku możemy przystąpić do wymiany oprogramowania konwertera. Proces wymiany programu wizualizowany jest przez ADAConfig za pomocą paska postępu i po udanej wymianie potwierdzany odpowiednim komunikatem.

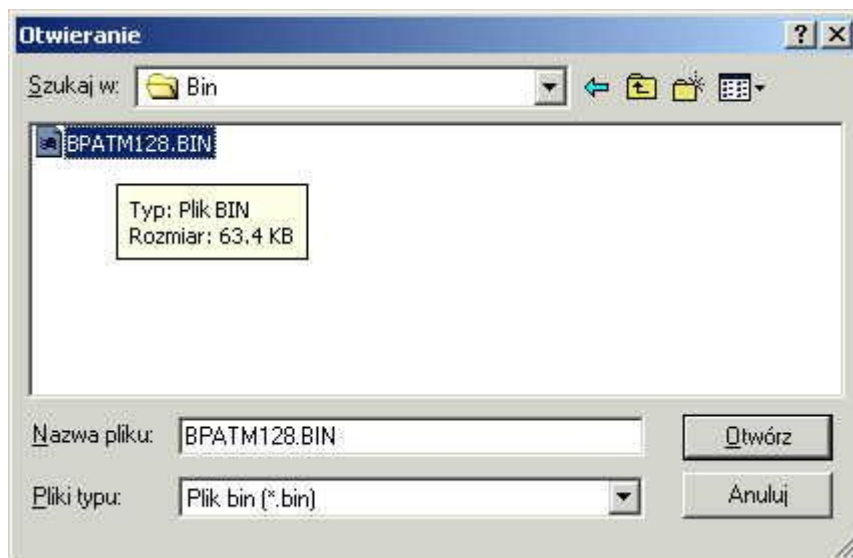

Rys 4. Wybór pliku z programem konwertera

Podczas ładowania programu żółta dioda LED umieszczona obok mikro przełącznika SW1 miga pokazując przepływ danych do ADA-7010D. Jeżeli program został załadowany poprawnie żółta dioda LED zacznie ponownie migać z częstotliwością 1 Hz. Po udanej wymianie można powrócić do pracy normalnej ustawiając sekcję mikro przełącznika SW1 jak w poniższej tabeli.

SW1-1	SW1-2
OFF	OFF

Powrót do pracy normalnej powoduje wygaszenie żółtej diody LED umieszczonej obok mikro przełącznika SW1.

3.6. AWARYJNA WYMIANA PROGRAMU

W przypadku nieudanej wymiany programu konwertera należy spróbować wymienić go ponownie według opisu zawartego w punkcie 3.5. Jeśli jednak operacja się nie powiedzie należy wówczas skorzystać z możliwości awaryjnej wymiany oprogramowania. Wejścia w ten tryb dokonujemy ustawiając sekcję mikro przełącznika SW1 jak w tabeli poniżej.

SW1-1	SW1-2
ON	ON

Po takim ustawieniu sekcji mikro przełącznika należy wykonać restart konwertera. Można tego dokonać przez wyłączenie i ponowne załączenie zasilania ADA-7010D. Po tej czynności konwerter powinien się znajdować w trybie awaryjnej wymiany oprogramowania, w którym żółta dioda LED umieszczona obok mikro przełącznika SW1 świeci światłem ciągłym. Teraz należy dokonać wymiany programu w sposób opisany w punkcie 3.5.

UWAGA!!!

PO UDANEJ WYMIANIE PROGRAMU NALEŻY USTAWIĆ SEKCJĘ MIKRO PRZEŁĄCZNIKA SW1 JAK W TABELI PONIŻEJ.

SW1-1	SW1-2
OFF	OFF

3.7. USTAWIANIE PARAMETRÓW PRODUCENTA

W przypadku problemów z pracą konwertera ADA-7010D można dokonać zapisu ustawień producenta. Aby to zrobić należy ustawić sekcję mikro przełącznika SW1 do pracy w trybie konfiguracji patrz tabela poniżej.

SW1-1	SW1-2
ON	OFF

Następnie wyłączyć i ponownie załączyć zasilanie konwertera. Po tej czynności do pamięci konwertera zostają załadowane następujące ustawienia portów.

RS232:

- prędkość transmisji 9600 bps,
- 8 bitów danych,
- brak kontroli parzystości,
- 1 bit stopu,


Światłowod:

- prędkość transmisji 460800 bps,
- 8 bitów danych,
- brak kontroli parzystości,
- 1 bit stopu,


Po tej operacji należy powrócić do pracy normalnej ustawiając sekcję mikro przełącznika.

4. UŻYWANIE KONWERTERA

Cyfrowy konwerter ADA-7010D pozwala połączyć za pomocą dwóch włókien światłowodowych ze sobą dwa urządzenia z interfejsem RS232 wykorzystujące do transmisji danych sygnały Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR oddalone od siebie do 2500m. Konwerter odbiera dane z portu RS232 i przesyła je światłowodem do drugiego konwertera razem z informacją o stanie linii interfejsu RS232. Transmisja danych odbywa się On-Line bez buforowania i opóźnień. Dzięki temu konwerter może wspierać transmisję typu half duplex i full duplex. Na rysunku 5 przedstawiono poglądowo zasadę działania konwertera a na rysunku 6 możliwości wykorzystania konwertera ADA-7010D.

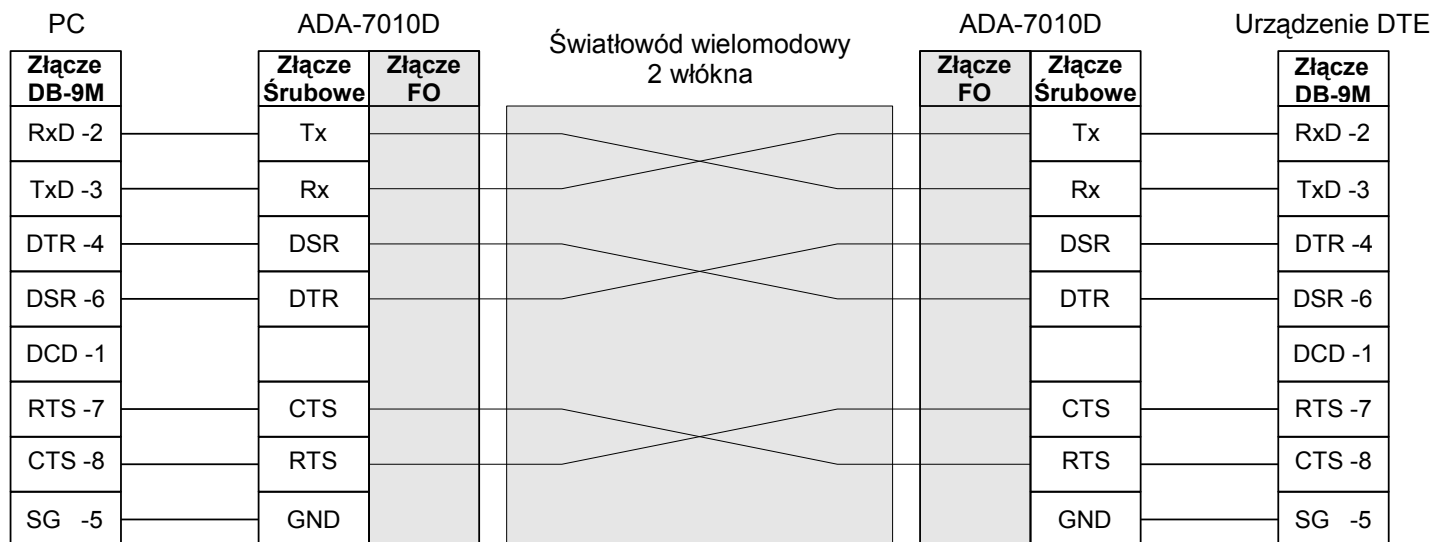

Rys 5. Zasada działania konwertera ADA-7010D

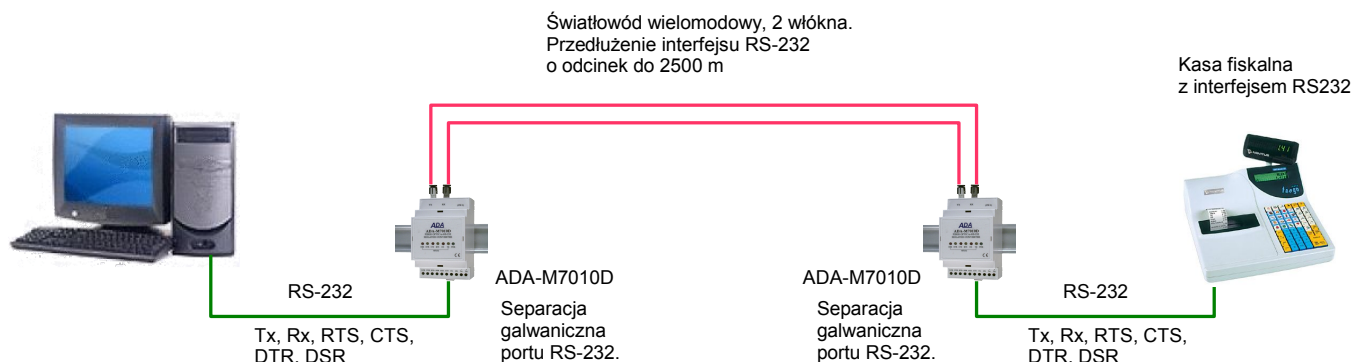

Rys 6. Przykładowe podłączenie do komputera PC kasy fiskalnej z interfejsem RS232 odległej o 2500m przy użyciu konwerterów cyfrowych ADA-7010D

5. INSTALACJA

W pierwszej kolejności należy skonfigurować konwerter poprzez odpowiednie ustawienie przełącznika SW1 oraz skonfigurowanie programem *ADAConfig* (patrz punkt 3). Gdy macie Państwo poprawnie skonfigurowany konwerter, jesteście gotowi do podłączenia ADA-7010D do Państwa systemu. Ten rozdział pokaże jak poprawnie podłączyć ADA-7010D do interfejsu RS232, włókien światłowodowych i zasilania oraz jak używać ADA-7010D. W celu minimalizacji wpływu zakłóceń z otoczenia zaleca się stosowanie w instalacji kabli ekranowanych.

5.1. PODŁĄCZENIE ADA-7010D DO INTERFEJSU RS232 URZĄDZENIA

Do prawidłowego połączenia ADA-7010D z interfejsem RS232 należy zaopatrzyć się w ekranowany kabel z co najmniej 7 żyłami. Ekran zaleca się podłączyć do masy tylko z jednej strony.

Jako dodatkowe wyposażenie można zamówić:

- kabel ze złączem DB-25 lub DB-9,
- kabel zakończony wtyczką RJ-11 w zamówionym standardzie,
- lub inny w/g indywidualnego zamówienia.

Jeżeli chcecie Państwo podłączyć ADA-7010D do interfejsu RS232, należy wyposażyć się w płaski wkrętak który umożliwi zamontowanie przewodów w listwie zaciskowej. Dla uzyskania dostępu do listwy należy zdjąć z konwertera pokrywkę złącz.

Aby to zrobić należy włożyć płaski wkrętak w prostokątny otwór znajdujący się na pokrywie i uwolnić zaczep po czym wyjąć pokrywkę. Poniższa instrukcja przedstawia podłączenie sygnałów Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR i GND do listwy zaciskowych.

1. Zdjąć pokrywkę złącz,
2. Zdjąć zewnętrzną izolację kabla około 2 cm z końca,
3. Zdjąć izolację z każdego z przewodów około 0,5cm,
4. Podłączyć żyłę oznaczoną jako Tx do zacisku Rx ADA-7010D (transmisja do konwertera),
5. Podłączyć żyłę oznaczoną jako Rx do zacisku Tx ADA-7010D (transmisja z konwertera),
6. Podłączyć żyłę oznaczoną jako RTS do zacisku CTS ADA-7010D (transmisja do konwertera),

7. Podłączyć żyłę oznaczoną jako CTS do zacisku RTS ADA-7010D (transmisja z konwertera),
8. Podłączyć żyłę oznaczoną jako DTR do zacisku DSR ADA-7010D (transmisja do konwertera),
9. Podłączyć żyłę oznaczoną jako DSR do zacisku DTR ADA-7010D (transmisja z konwertera),
10. Podłączyć żyłę GND (masa) do zacisku GND ADA-7010D

Przykładowy schemat podłączenia ADA-7010D do interfejsu RS232:

Urządzenie z interfejsem RS232	ADA-7010D konwerter RS232-Światłowód
Tx -----	Rx -----
Rx -----	Tx -----
RTS -----	CTS -----
CTS -----	RTS -----
DTR -----	DSR -----
DSR -----	DTR -----
GND -----	GND -----

- Jeżeli w kablu teletechnicznym jest ekran, można go podłączyć do zacisku "GND" na listwie zaciskowej ADA-7010D.
- Po zakończeniu łączenia przewodów do listew zaciskowych, należy ponownie sprawdzić schemat połączeń.

Powyższy szablon okablowania odnosi się do łączenia RS232 przez listwę zaciskową. Do listwy zaciskowej konwertera ADA-7010D można podłączyć kabel z naszej oferty o oznaczeniu DB9F-8WIRE co pozwoli podłączyć do ADA-7010D urządzenie ze złączem RS-232 typu DB9M (DTE). Dla specyficznej instrukcji okablowania, prosimy o kontakt z pomocą techniczną.


5.2. PODŁĄCZENIE ŚWIATŁOWODÓW

Wielomodowe włókna światłowodowe zakończone złączami ST® lub SC podłączamy do konwertera w odpowiadające im złącza typu ST® lub SC. Konwerter wyposażony w złącza typu ST® przedstawiony jest na rysunku 1. Podłączając kable światłowodowe należy być ostrożnym i uważać aby ich nie uszkodzić. Jeżeli konieczne jest prowadzenie kabli pod kątem należy utworzyć odpowiednie łuki. Połączenie konwerterów włóknami światłowodowymi przedstawiono na rysunku 7.

UWAGA!!!

**KONWERTER ADA-7010D POSIADA NADAJNIK LASEROWY.
PROMIENIOWANIE EMITOWANE PRZEZ NADAJNIK LASEROWY JEST SZKODLIWE DLA OCZU!
NIE NALEŻY PATRZEĆ NA NIEOSŁONIĘTE GNIAZDO ZŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWEGO!
NADAJNIK LASEROWY EMITUJE PEŁNĄ MOC ZAWSZE GDY KONWERTER JEST PODŁĄCZONY DO ZASILANIA**

5.3. PRZYKŁADOWE POŁĄCZENIE KONWERTERÓW ADA-7010D JAKO PRZEDŁUŻACZ PORTU RS232 KOMPUTERA PC

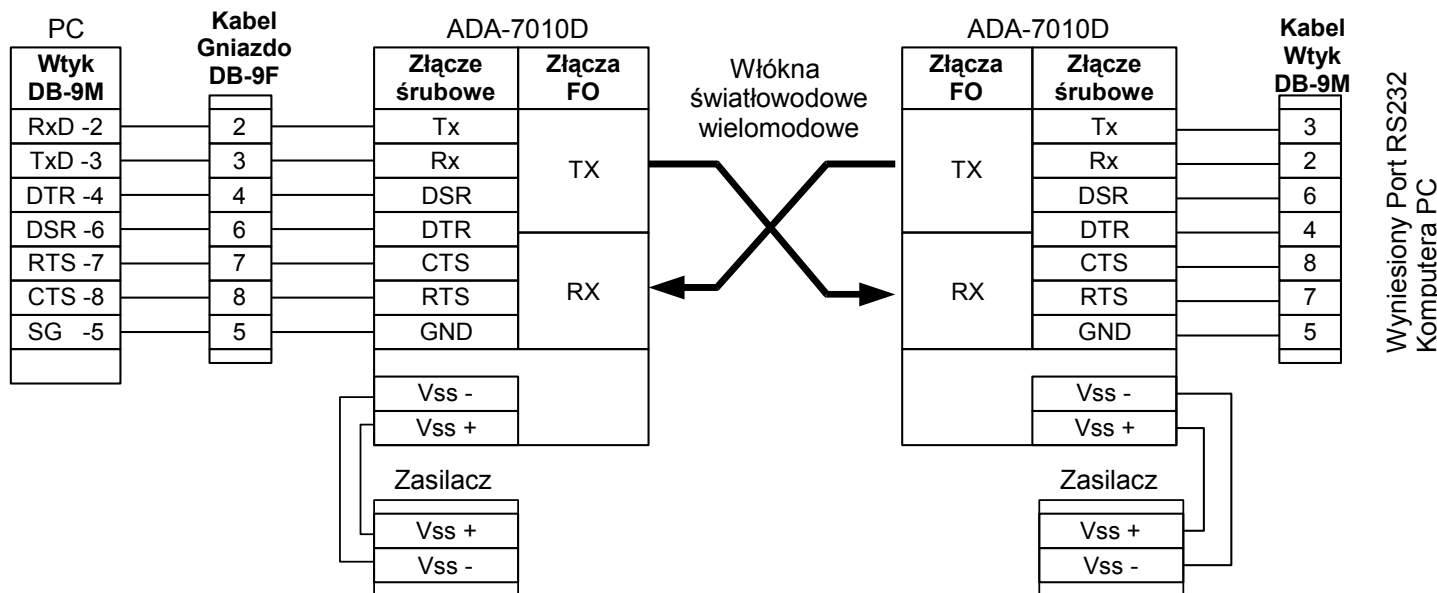

Połączenie konwerterów ADA-7010D do pracy jako wyniesiony port RS232 komputera PC

Rys 7. Przykładowy połączenia konwerterów ADA-7010D jako przedłużacz portu RS-232 komputera PC.

5.4. PODŁĄCZENIE ZASILANIA

Jeżeli konwerter ADA-7010D został poprawnie podłączony do interfejsu RS232 i do linii światłowodowej to pozostaje Państwu tylko podłączyć ADA-7010D do zasilania. W celu podłączenia zasilania do konwertera należy zaopatrzyć się w zasilacz stabilizowany o napięciu wyjściowym od 10 V= do 30V= o mocy minimalnej 3W, np. ZS-12/250. Długość kabla zasilającego od zasilacza do urządzenia nie może przekroczyć 3 m.

Następująca instrukcja przedstawia podłączenie zasilania parą przewodów do listwy zaciskowej konwertera.

1. Zdjąć zewnętrzną izolację kabla od zasilacza około jednego cm z końca.
2. Zdjąć izolację z każdego z przewodów około 0,5cm.
3. Podłączyć plus z zasilacza do zacisku Vss+, a minus do Vss- na listwie zaciskowej.

Konwerter ADA-7010D posiada zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem napięcia zasilającego. Jeżeli po podłączeniu zasilania na panelu frontowym konwertera nie świeci się zielona dioda oznaczona jako PWR należy sprawdzić prawidłowość podłączenia zasilania (polaryzację).

5.5. URUCHAMIANIE ADA-7010D

Po poprawnym wykonaniu instalacji według powyższych punktów możemy załączyć zasilanie. Przy prawidłowym podłączeniu powinna zaświecić się zielona dioda PWR na frontowym panelu konwertera. Jeżeli dioda nie świeci należy sprawdzić polaryzację podłączonego zasilania. Konwerter ADA-7010D wyposażony jest także w kontrolę poprawności podłączenia kabli światłowodowych. Polega ona na tym, że w przypadku nieprawidłowego podłączenia kabli światłowodowych po upływie 5 sekund od uruchomienia konwertera zacznie migać żółta dioda umieszczona obok mikroprzełącznika SW1. Dioda będzie migać z częstotliwością 10Hz do momentu usunięcia nieprawidłowości. Należy pamiętać, że po usunięciu problemu należy odczekać około 5 sekund do zsynchronizowania się obu konwerterów co spowoduje wygaszenie diody LED.

Podczas transmisji danych przez ADA-7010D powinny migać odpowiednie diody LED. Diody LED oznaczają odpowiednio:

LED	Opis
PWR	Sygnalizacja obecności zasilania konwertera
Praca Normalna	
TX	Sygnalizacja transmisji danych z konwertera ADA-7010D przez port RS-232
RX	Sygnalizacja odbioru danych przez konwerter ADA-7010D na porcie RS-232
RTS	Sygnalizacja stanu linii RTS na porcie RS-232 konwertera ADA-7010D
CTS	Sygnalizacja stanu linii CTS na porcie RS-232 konwertera ADA-7010D
DTR	Sygnalizacja stanu linii DTR na porcie RS-232 konwertera ADA-7010D
DSR	Sygnalizacja stanu linii DSR na porcie RS-232 konwertera ADA-7010D
dioda obok SW1	Sygnalizacja poprawności połączenia światłowodów. Miga z częstotliwością 10Hz w przypadku nieprawidłowego podłączenia kabli światłowodowych
Konfiguracja	
dioda obok SW1	Miga z częstotliwością 1 Hz - sygnalizacja trybu konfiguracji (patrz ustawienia mikro przełącznika SW1).
Aktualizacja oprogramowania	
dioda obok SW1	Miga sygnalizując przepływ danych programu do konwertera.

UWAGA!!!

PRZY PRĘDKOŚCIACH POWYŻEJ 38.4 KBPS DIODY TX, RX BĘDĄ SŁABIEJ ŚWIECIĆ PODCZAS PRZESYŁANIA DANYCH

ZAŁĄCZNIK A. DANE TECHNICZNE KONWERTERA CYFROWEGO ADA-7010D

Parametry Transmisji		
	Światłowod	RS-232
Złącze	- typu ST®* -nadajnik i odbiornik dla długości fali optycznej od 792nm do 865 nm, - typu SC -nadajnik i odbiornik dla długości fali optycznej od 792nm do 865 nm, - typu SMA -nadajnik i odbiornik dla długości fali optycznej od 640nm do 675nm.	Złącze śrubowe, maks. Ø 2,5mm ² .
Długość linii	do 2500m przy prędkości 2Mbps	do 15 m
Maksymalna liczba podłączonych urządzeń	1	1
Linia transmisyjna	Dwa włókna światłowodowe wielomodowe: - Złącza ST-850 włókna typu 50/125 mm, 62,5/125 mm, 100/140mm, 200mm HCS. - Złącza SC-850 włókna typu 50/125 mm, 62,5/125 mm, 100/140mm, 200mm HCS. - Złącza SMA-650 włókna typu plastik POF/1mm.	Kabel DB9F/DB9M wielożyłowy 9x0,34 w ekranie lub skrętkowy 9-parowy typu UTP Kat. 5e, w środowisku o dużych zakłóceniach STP Kat. 5e
Maksymalna prędkość transmisji danych	115,2 kbps	
Typ transmisji	Asynchroniczny full duplex lub half duplex	
Zgodność ze Standardami	EIA-232, CCITT V.24.	
Sygnalizacja optyczna	<ul style="list-style-type: none"> • zielona dioda PWR zasilanie, • czerwona dioda RX odbiór danych od strony RS-232, • żółta dioda TX transmisja danych przez interfejs RS-232. 	

Znamionowe warunki pracy	
Napięcie zasilania	10 - 24 – 30 V DC
Przewód zasilający	Zalecana długość przewodu zasilającego – do 3m.
Moc pobierana	< 3W
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania	Tak
Izolacja galwaniczna	1kV DC lub 3kV DC - pomiędzy obwodem zasilania a torem sygnałowym
Temperatura otoczenia	wykonanie standardowe (S) : 0°C ÷ +23°C ÷ +50°C wykonanie specjalne (E).....: -35°C ÷ +23°C ÷ +60°C
Wilgotność względna powietrza	5 ÷ 95% - bez kondensacji
Położenie podczas pracy	Dowolne.
Sposób montowania	Na szynie zgodnej ze standardem DIN35 / TS35.
Kompatybilność elektromagnetyczna	Odporność na zakłócenia według normy PN-EN 55024. Emisja zakłóceń według normy PN-EN 55022.
Wymagania bezpieczeństwa	Według normy PN-EN60950.
Środowisko	Handlowe i lekko uprzemysłowione.
Obudowa	
Wymiary	53 x 90 x 58 mm,
Materiał	Noryl UL 94 V-O
Stopień ochrony obudowy	IP40
Stopień ochrony zacisków	IP20
Masa	0,10 kg
Wykonanie wg. Standardu	DIN EN50022, DIN EN43880
Warunki przechowywania i transportu	
Temperatura zewnętrzna	-40 ÷ +70 °C
Wilgotność względna powietrza	5 ÷ 95% - bez kondensacji

- ST jest znakiem handlowym firmy AT&T.

ZAŁĄCZNIK B. INTERFEJS RS232 - KONFIGURACJA ZACISKÓW

Zacisk	Sygnal	Opis	ADA-7010D
Tx	(TD)	Transmisja danych z ADA-7010D	Nadajnik
Rx	(RD)	Odbiór danych przez ADA-7010D	Odbiornik
RTS	(RTS)	Żądanie wysłania z ADA-7010D	Nadajnik
CTS	(CTS)	Możliwość wysłania do ADA-7010D	Odbiornik
DSR	(DSR)	Gotowość danych do ADA-7010D	Nadajnik
DTR	(DTR)	Gotowość urządzenia z ADA-7010D	Odbiornik
GND	(SG)	Masa sygnałowa	GND

ZAŁĄCZNIK C. WERSJE WYKONANIA KONWERTERA ADA-7010D

	ADA-7010D -	-	-	-	
Izolacja galwaniczna:					
1kV=	2				
3kV=	3				
Rodzaj pokrywy i złącz:					
Pokrywa bez otworów, złącza śrubowe nierozłączne	1				
Pokrywa z otworami, złącza śrubowe nierozłączne	2				
Pokrywa bez otworów, złącza śrubowe rozłączne	3				
Typ złącz Światłowodów:					
ST 850nm				1	
SC 850nm				2	
SMA 650nm				3	
Zakres temperatur pracy:					
Od 0°C do 50°C					S
Od -30°C do 60°C					E

Przykład zamówienia:

Symbol produktu: **ADA-7010D-2-3-1-S**

2 - izolacja galwaniczną 1kV=,

3 - pokrywa bez otworów, złącza śrubowe rozłączne,

1 - złącza światłowodowe typu ST 850 nm,

S - temperatura pracy od 0°C do +50°C.

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zamówienia produktów Firmy **CEL-MAR**.

Doceniając Państwa działalność, mamy nadzieję że ta instrukcja obsługi pomogła w podłączeniu i uruchomieniu konwertera **ADA-7010D**. Pragniemy poinformować również iż jesteśmy producentem posiadającym jedną z najszerszych gam produktów transmisji danych wliczając: konwertery transmisji danych interfejsów RS232, RS485, RS422, USB, konwertery światłowodowe, pętle prądowe, separatory/powielacze (repeater'y).

Prosimy o kontakt w celu wyrażenia opinii o produkcie oraz jak możemy zaspokoić Państwa obecne i przyszłe oczekiwania.

CEL-MAR sp.j.

Zakład Informatyki i Elektroniki
ul. Ściegiennego 219C
25-116 Kielce, POLSKA

Tel..... : +48 41 362-12-46,
Tel/fax..... : +48 41 361-07-70,
Web..... : <http://www.cel-mar.pl>
Biuro..... : biuro@cel-mar.pl
Dział handlowy..... : handlowy@cel-mar.pl
Informacja techniczna : serwis@cel-mar.pl